

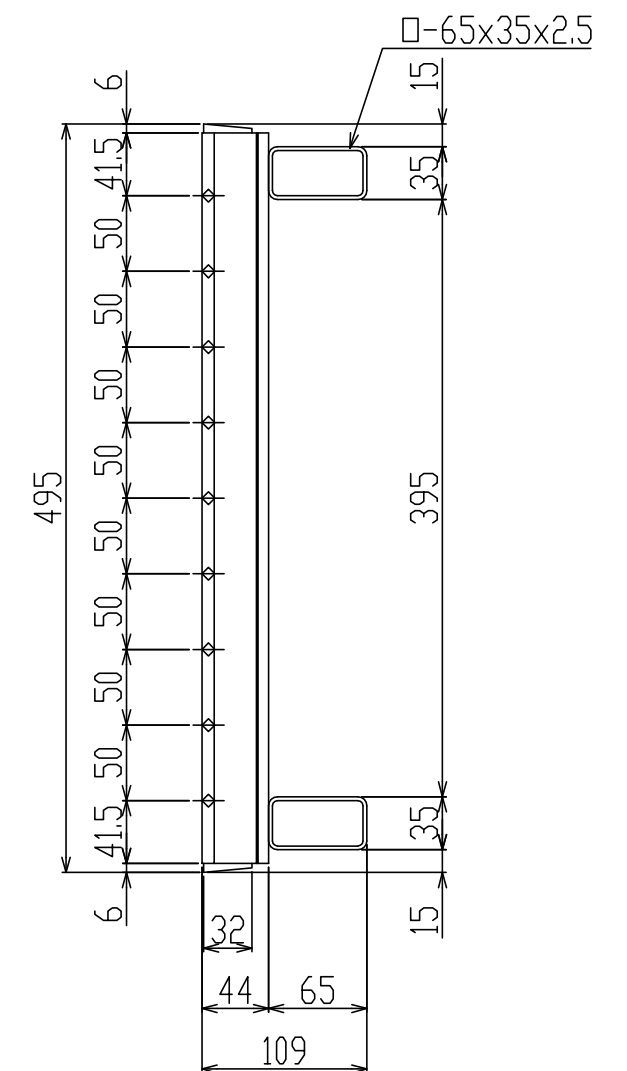


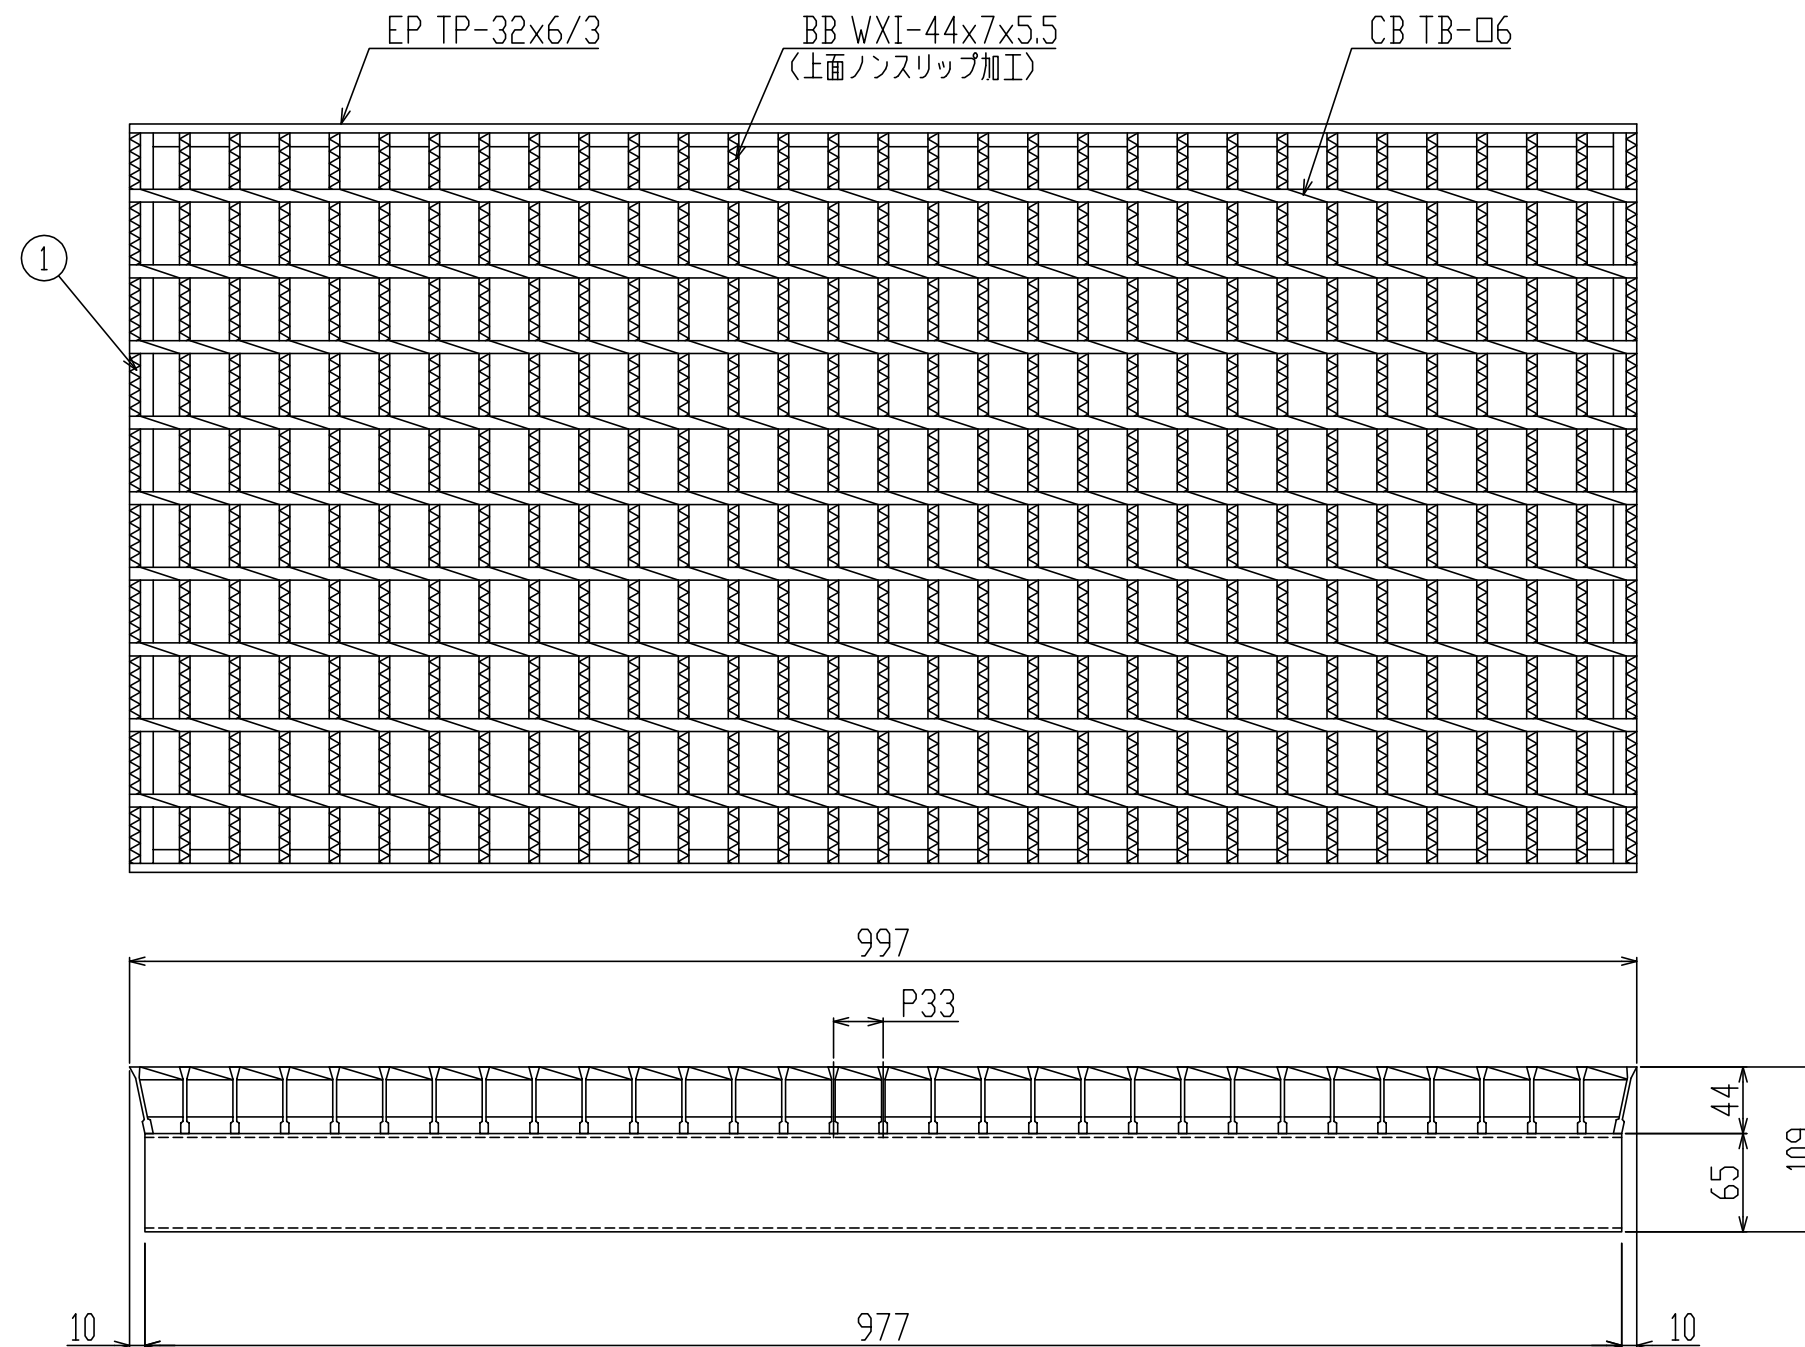

御承認印




新型
WXIB

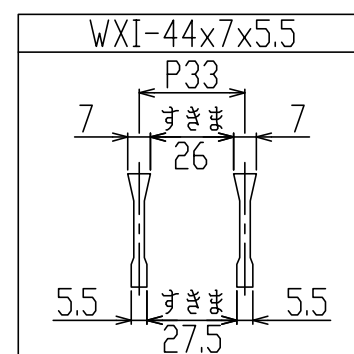

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-6
番号	品 名	数量	材 質・表 面 処 理	備 考

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考				担 当	
品 番	WKV-X 49-744Ⓐ			製 図 月 日		担 当	製 図		検 図		
				2021.12.01							
図 番	WKV-X 49-744 AC			尺 度	1/5 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505					

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。


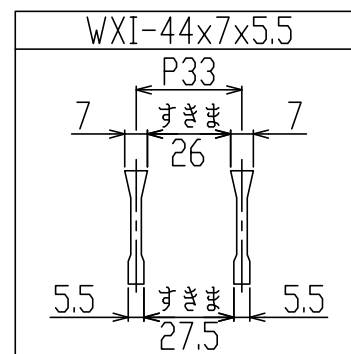
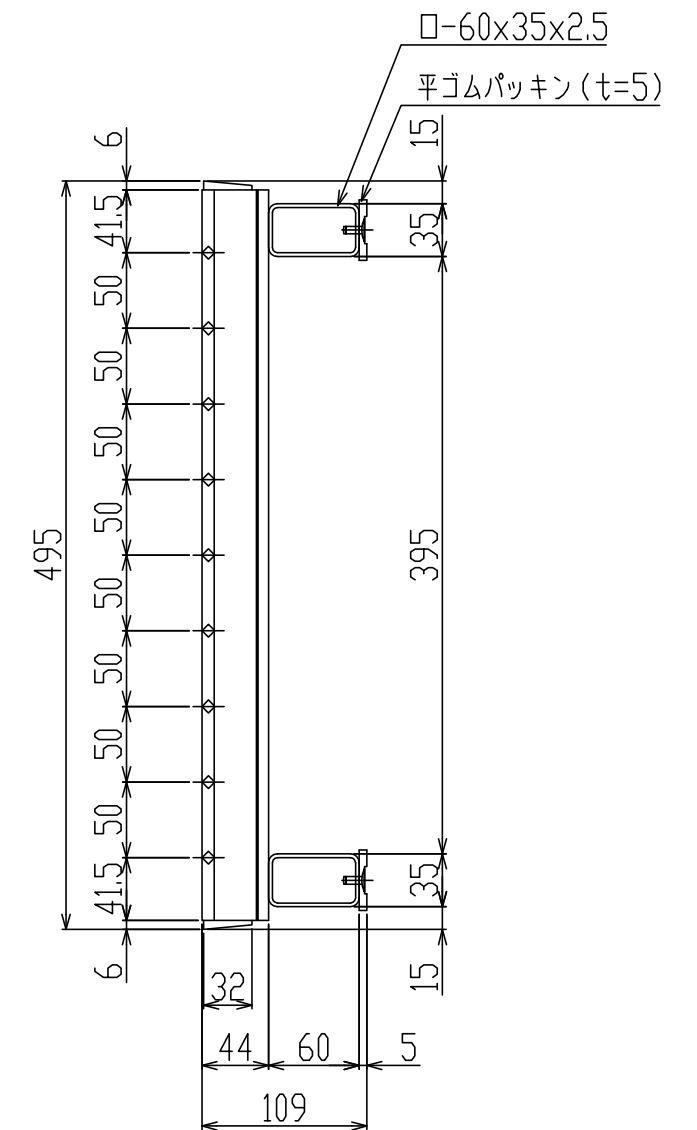
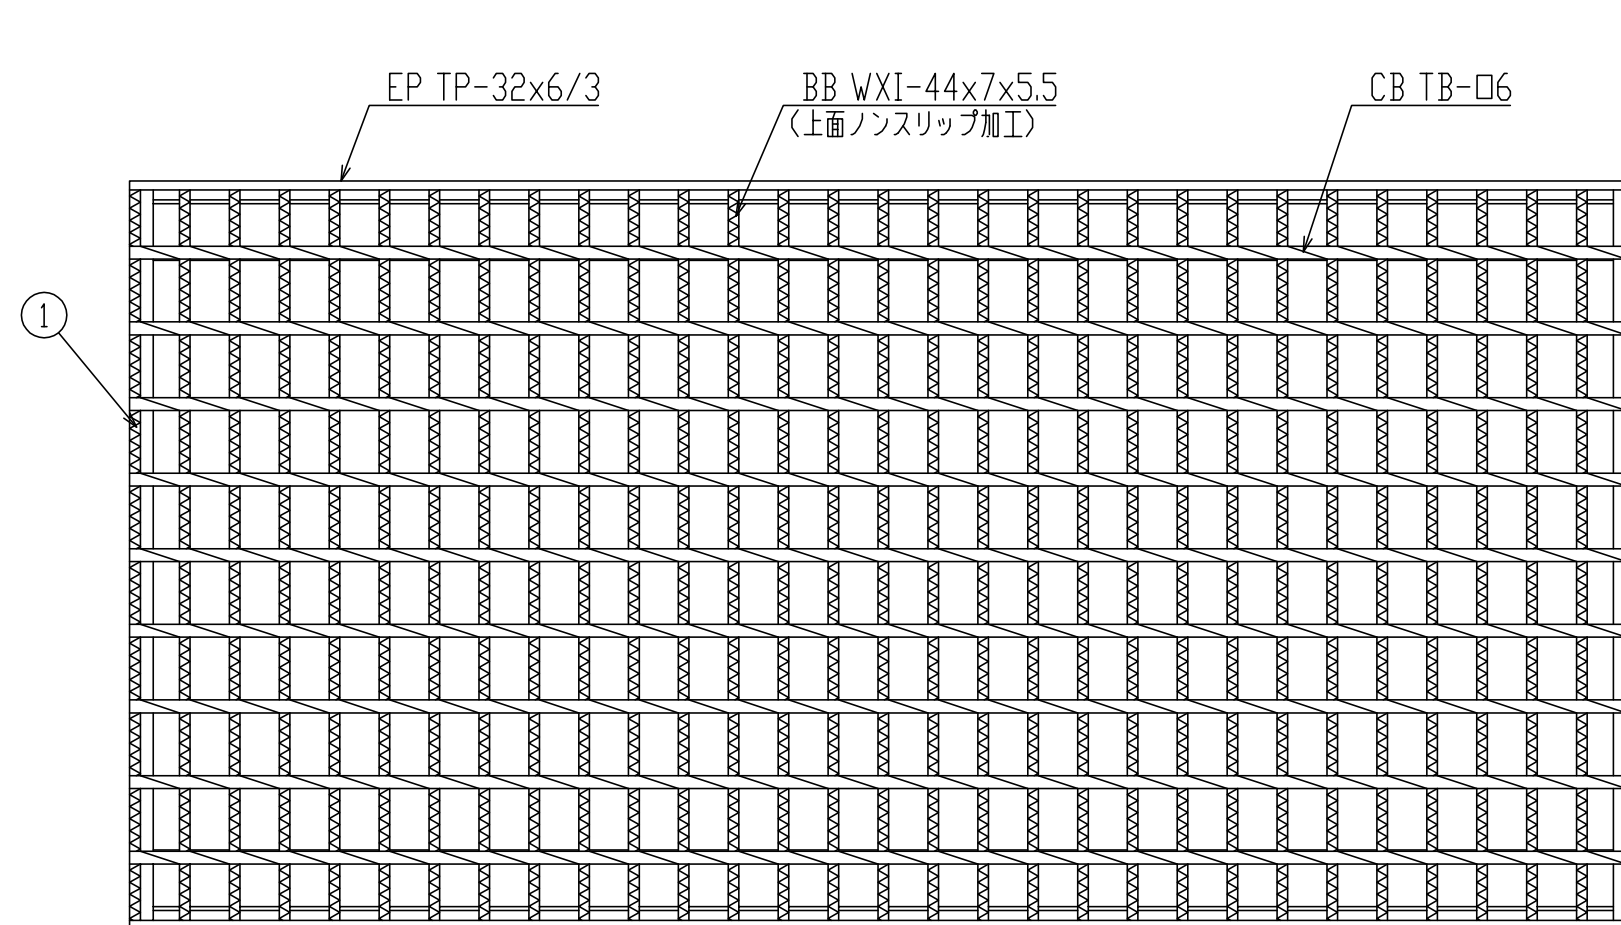


1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-6
番号	品 名	数量	材 質・表 面 処 理	備 考

御 承 認 印		

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考				担 当	
品 番	WKV-X 49-744㊤ 平ゴムパッキン付			製 図 月 日		担 当		製 図		検 図	
				2021.12.01							
図 番	WKV-X 49-744 AC			尺 度	1/5 用紙A3	片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505					

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

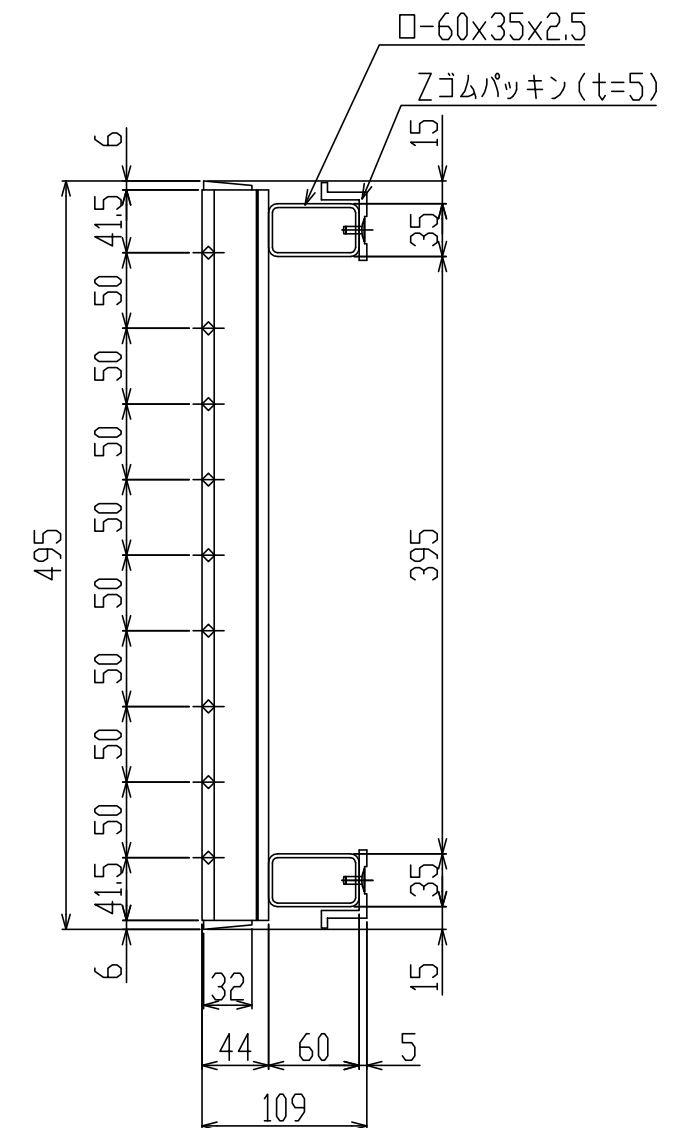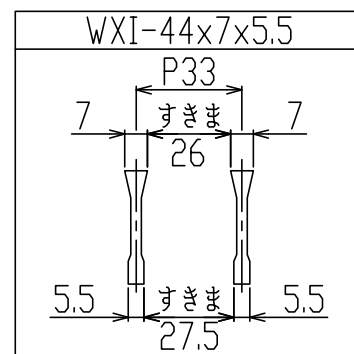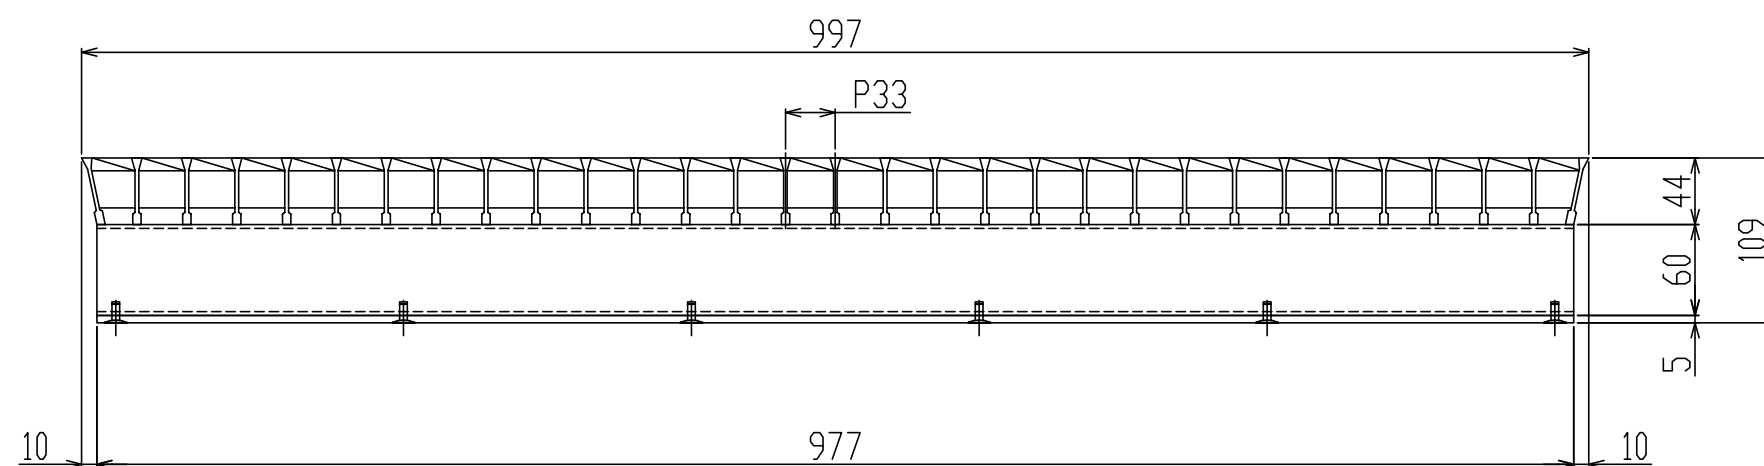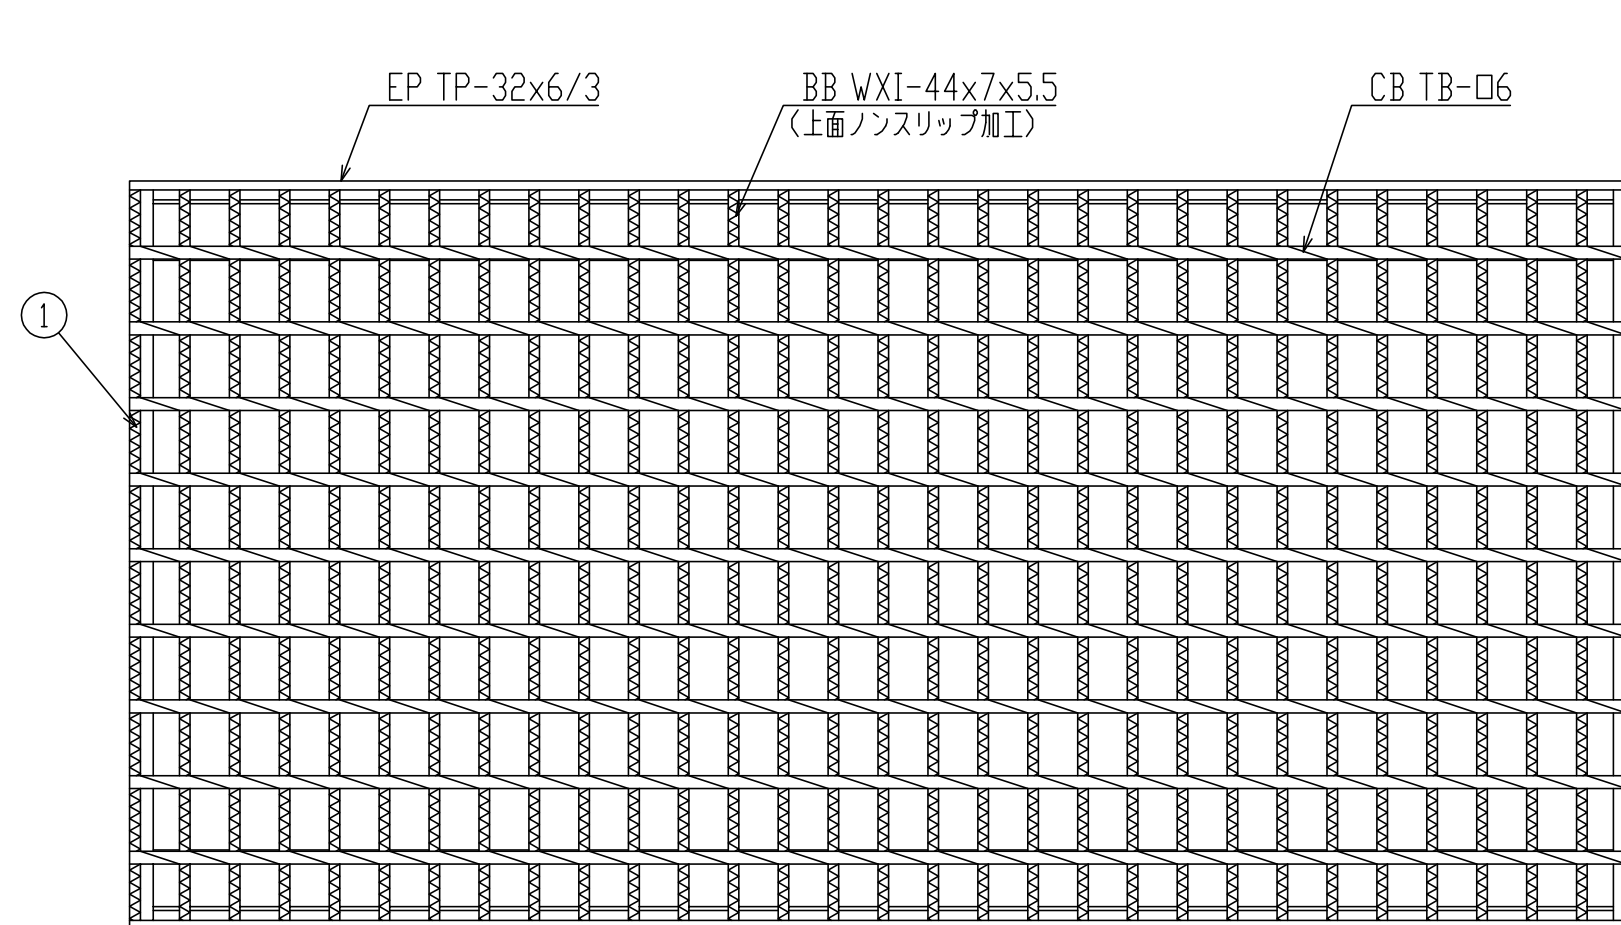

御 承 認 印		

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-6
番号	品 名	数量	材 質・表 面 処 理	備 考

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考				担 当	
品 番	WKV-X 49-744 ㊤ Zゴムパッキン付			製 図 月 日		担 当	製 図		検 図		
				2021.12.01							
図 番	WKV-X 49-744 AC			尺 度	1/5 用紙A3	片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505					

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強度計算書

製品

- 呼称記号 WKV-X 49 - 744
- 製品寸法 495 × L × 44
- 使用用途 側溝用


- 適用荷重 T-6
- 適用溝幅 400 mm
- ベアリングバー WXI-44x7x5.5

計算基準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 24 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 24.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輛接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 240 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $\ell = 395 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $\ell_1 = 240 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 33 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 1574 \text{ mm}^3$

強度計算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

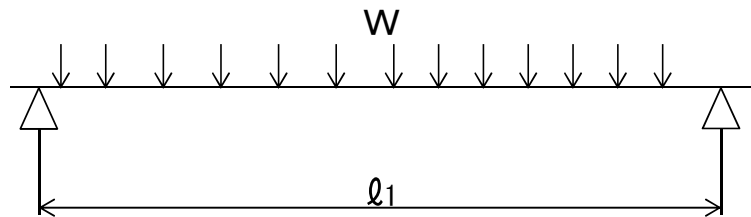

- 曲げモーメント： M

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{P_i \times P_B}{a \times b} \\
 W &= \frac{24.0 \times 33}{200 \times 240} = 0.017 \text{ kN/mm} \\
 M &= \frac{1}{8} \times W \times \ell_1 \times (2\ell - \ell_1) \quad (\ell_1 > \ell \text{ 時 } \ell_1 = \ell) \\
 &= \frac{1}{8} \times 0.017 \times 240 \times (2 \times 395 - 240) \\
 &= 272.3 \text{ kN-mm}
 \end{aligned}$$

- 応力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{272.3}{1574} \div 0.17 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

カヲカケレーチング
片岡産業株式会社