
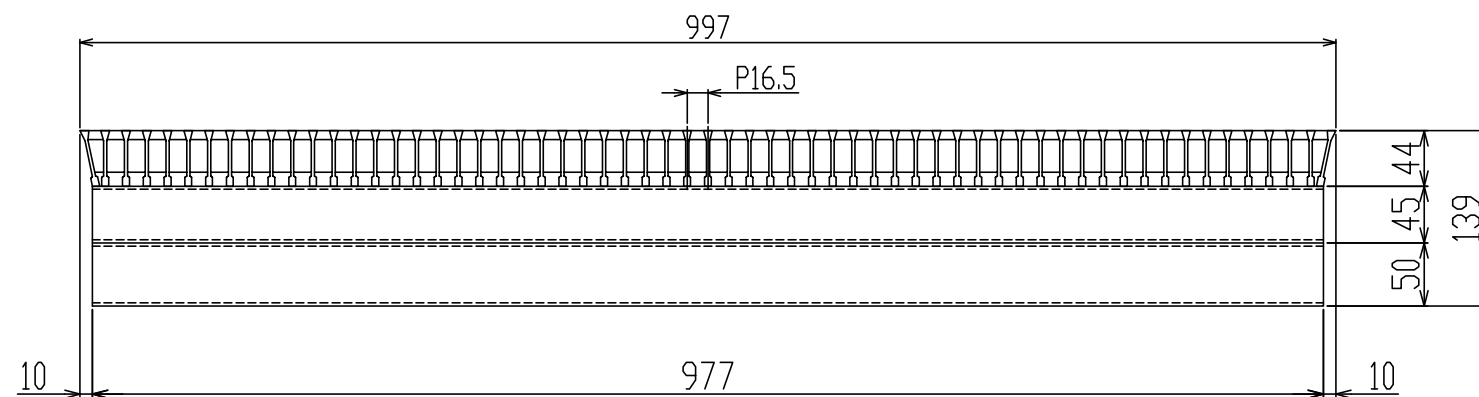
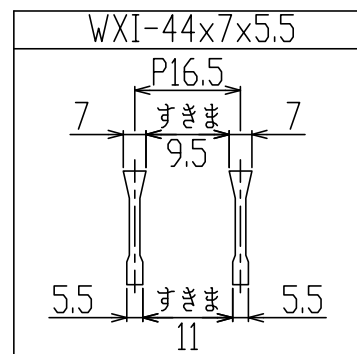
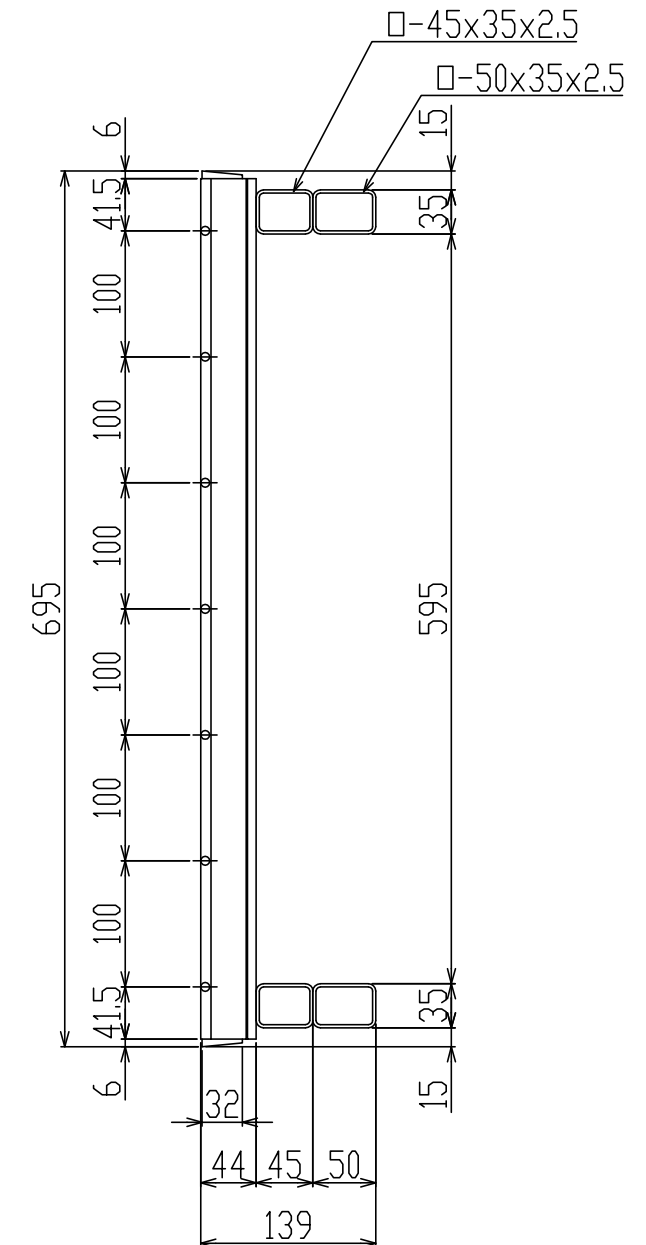





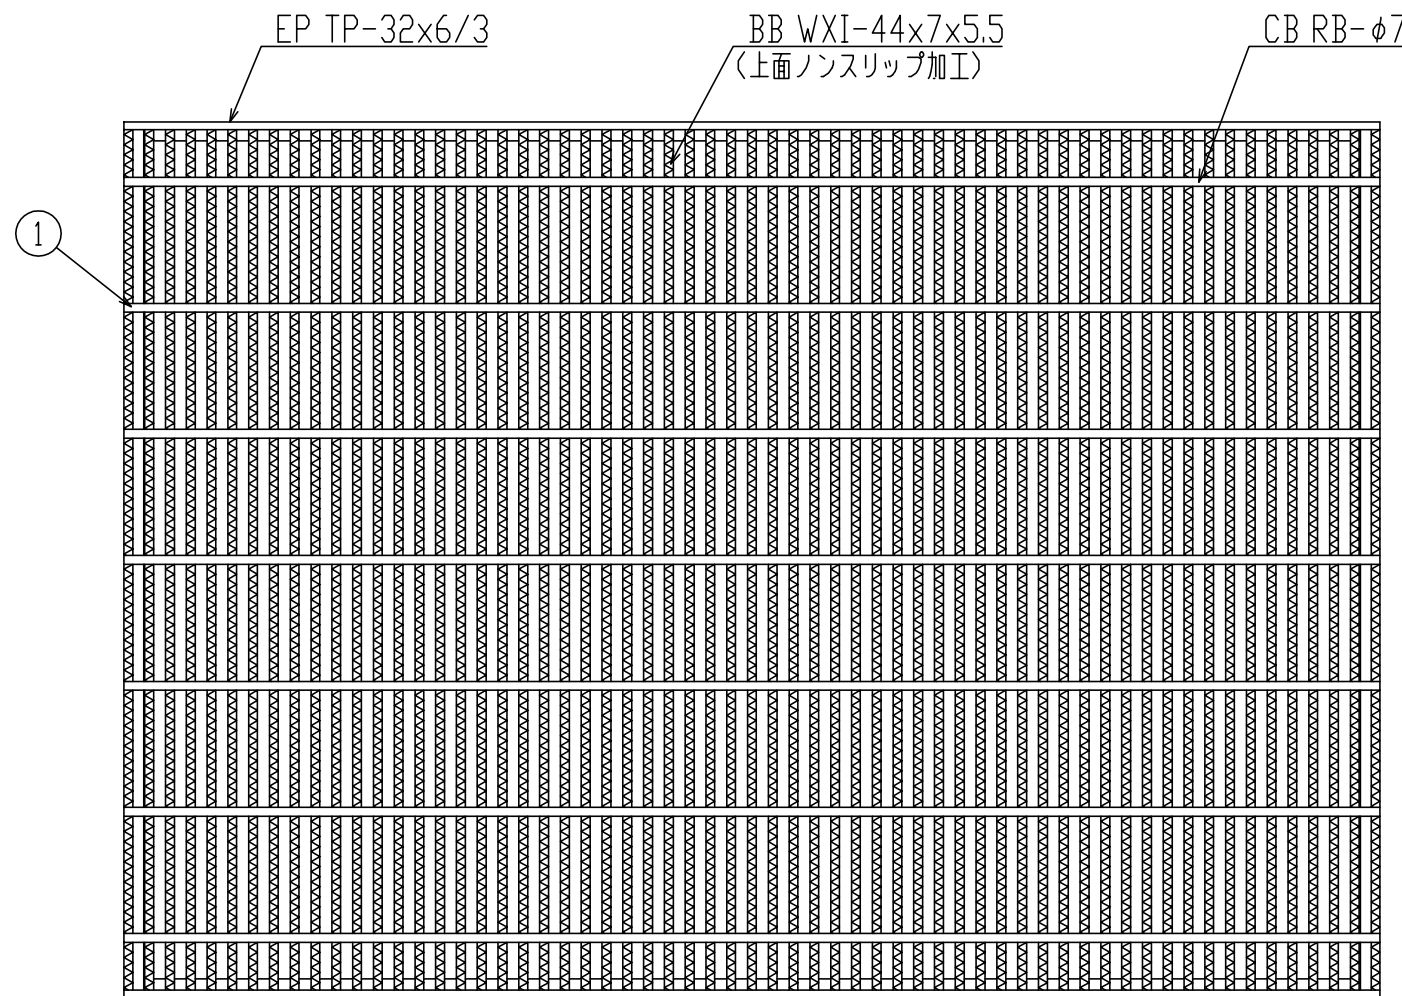


御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-6
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WKVS-X 69-744(A)	製図月日	担当	製図
図番	WKVS-X 69-744 AC	尺度	1/6 用紙A3	検図
片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505				

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

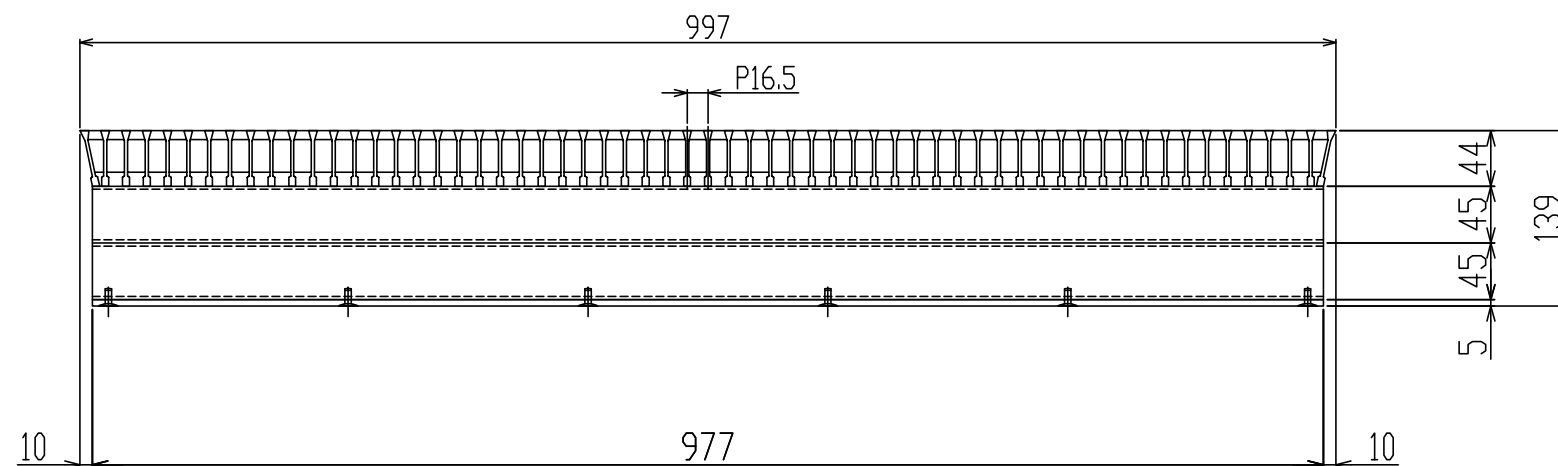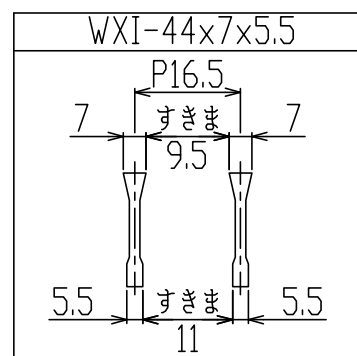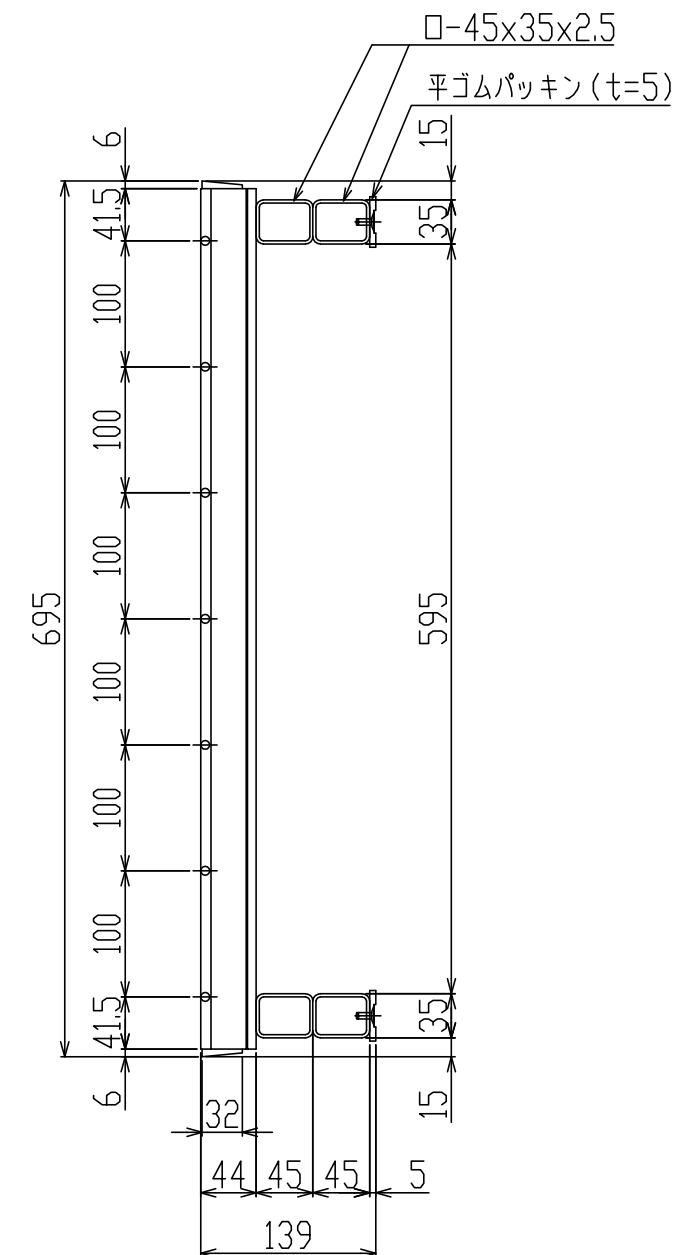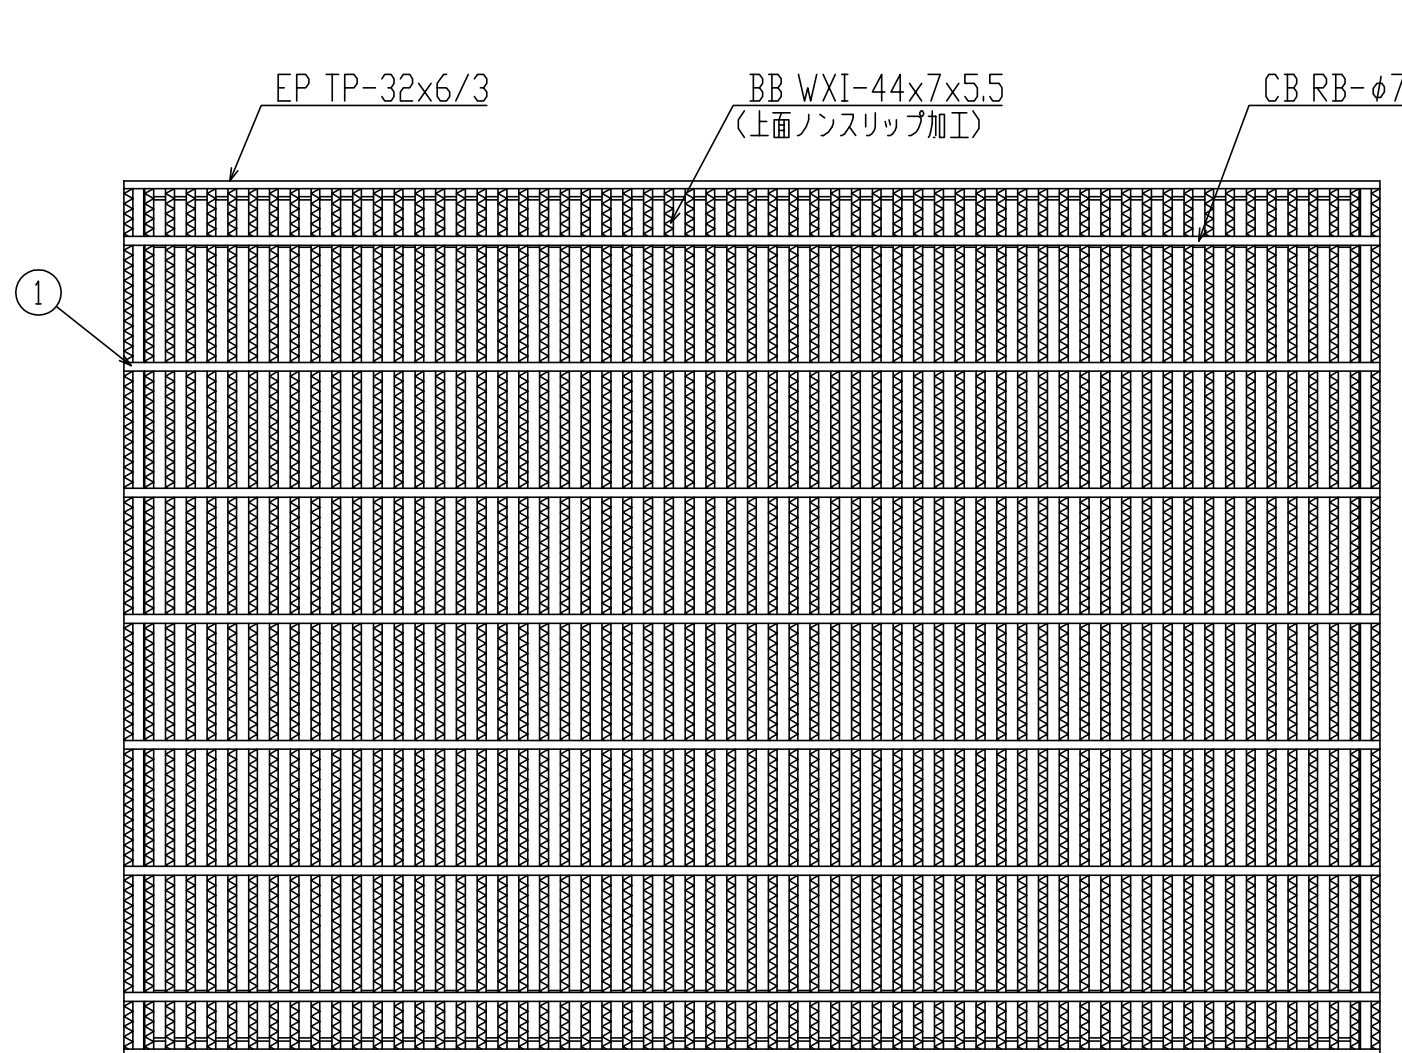





御承認印

新型
WXIB

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-6
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WKVS-X 69-744(A) 平ゴムパッキン付	製図月日 2021.12.03	担当	製図
図番	WKVS-X 69-744 AC	尺度 1/6 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505	

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

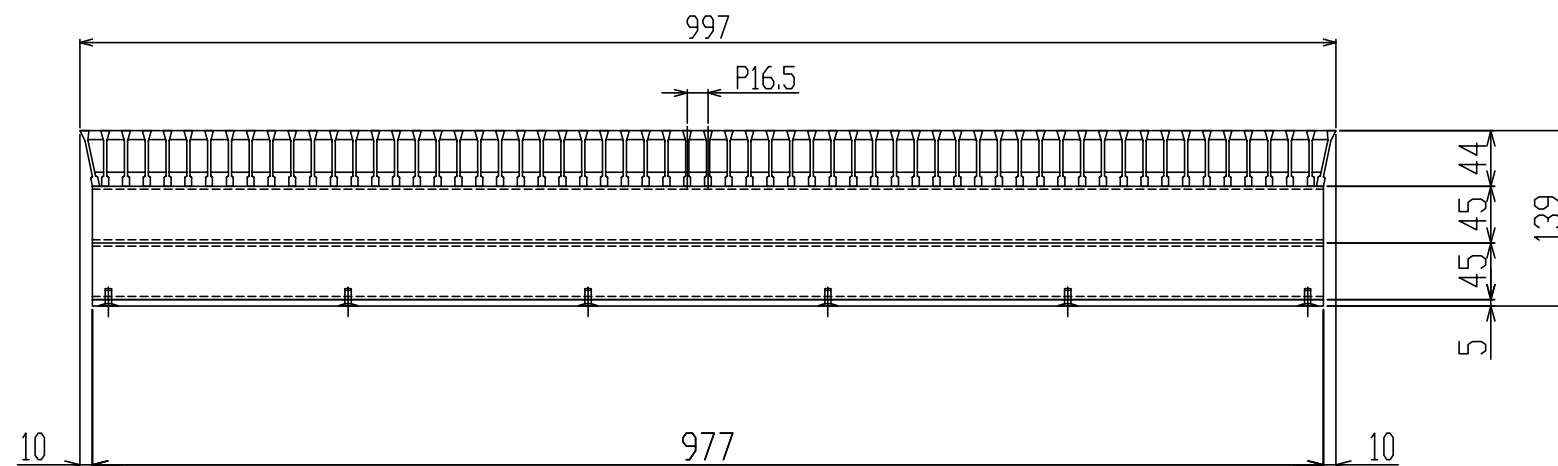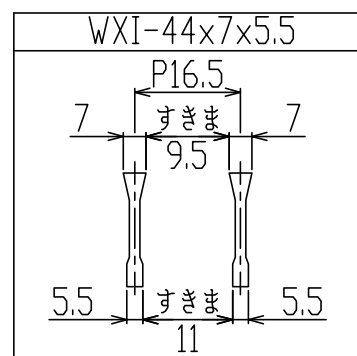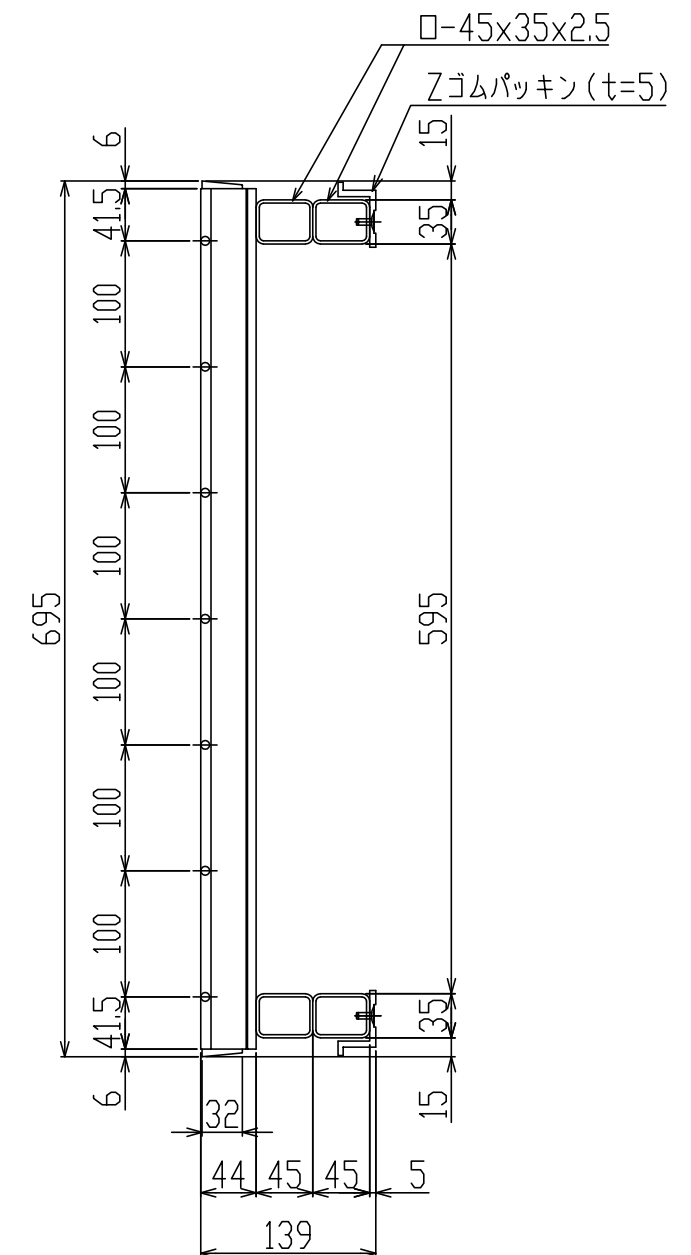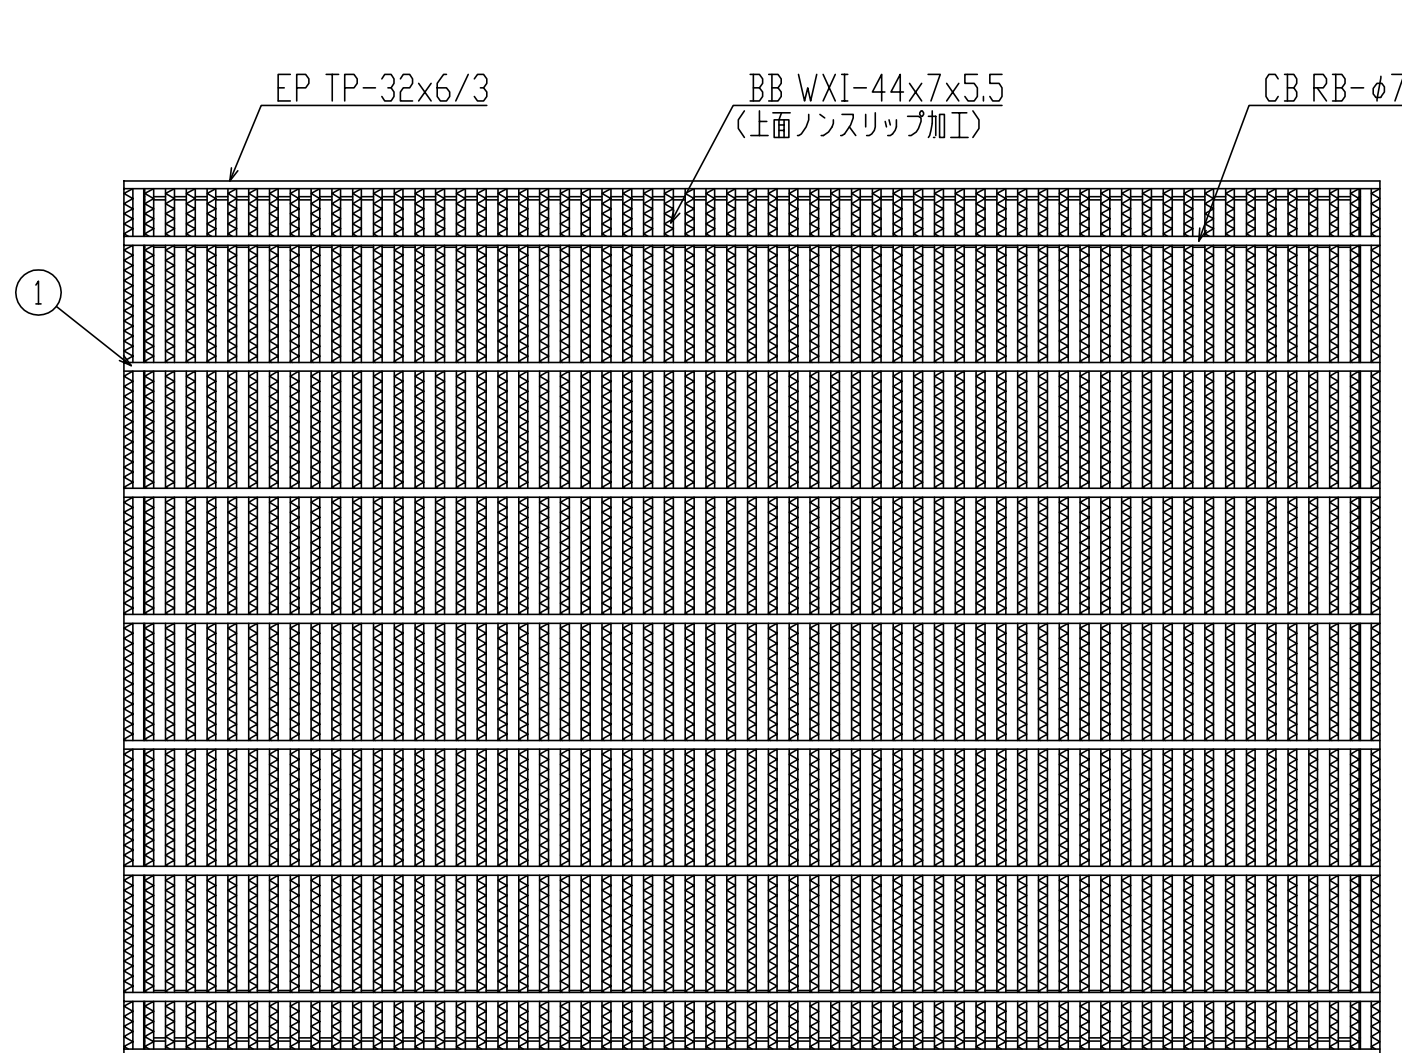

御承認印

新型
WXIB

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-6
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WKVS-X 69-744(A) Zゴムパッキン付	製図月日 2021.12.03	担当	製図
図番	WKVS-X 69-744 AC	尺度 1/6 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505	

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強度計算書

製品

- 呼称記号 WKVS-X 69 - 744
- 製品寸法 695 × L × 44
- 使用用途 側溝用


- 適用荷重 T-6
- 適用溝幅 600 mm
- ベアリングバー WXI-44x7x5.5

計算基準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 24 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 24.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輛接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 240 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $l = 595 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 240 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 16.5 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 1574 \text{ mm}^3$

強度計算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

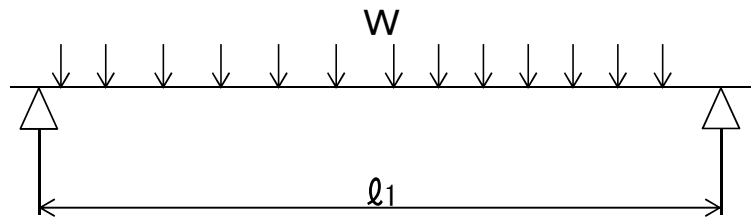

- 曲げモーメント： M

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{P_i \times P_B}{a \times b} \\
 W &= \frac{24.0 \times 16.5}{200 \times 240} = 0.008 \text{ kN/mm} \\
 M &= \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l) \\
 &= \frac{1}{8} \times 0.008 \times 240 \times (2 \times 595 - 240) \\
 &= 235.1 \text{ kN-mm}
 \end{aligned}$$

- 応力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{235.1}{1574} \div 0.15 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

カヲカケレーチング
片岡産業株式会社